

# Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995). Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy vlastněné a provozované naší společností. Šířka ochranného pásma je uvedena v příloze. Tato šířka se vztahuje na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení. Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromové a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním příloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění nebo okleštění stromové a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst.9 (energetický zákon).

**ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 31. PROSINCE TOHOTO ROKU.**

Současně oznamujeme, že v následujícím období osloví vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy JIZA s.r.o., pověřené společností ČEPS Invest, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace firma JIZA s.r.o., Chomutov, Husova 2218, PSČ 430 03, p. Jiří Zábrodský, tel. 603 537 185, e-mail j.zabrodsky@atlas.cz.


V Chomutově dne 2.11.2014

za ČEPS Invest, a.s.  
na základě plné moci


JIZA s.r.o.  
Jiří Zábrodský  
jednatel

Příloha:

1. Orientační zakres vedení
2. Přehled dotčených parcel



ČEPS, a.s.  
Husova 2218, 430 03 Chomutov  
IČ: 458 00 74, DIČ: CZ4580074  
430 022 400 mobil: 602 537 185

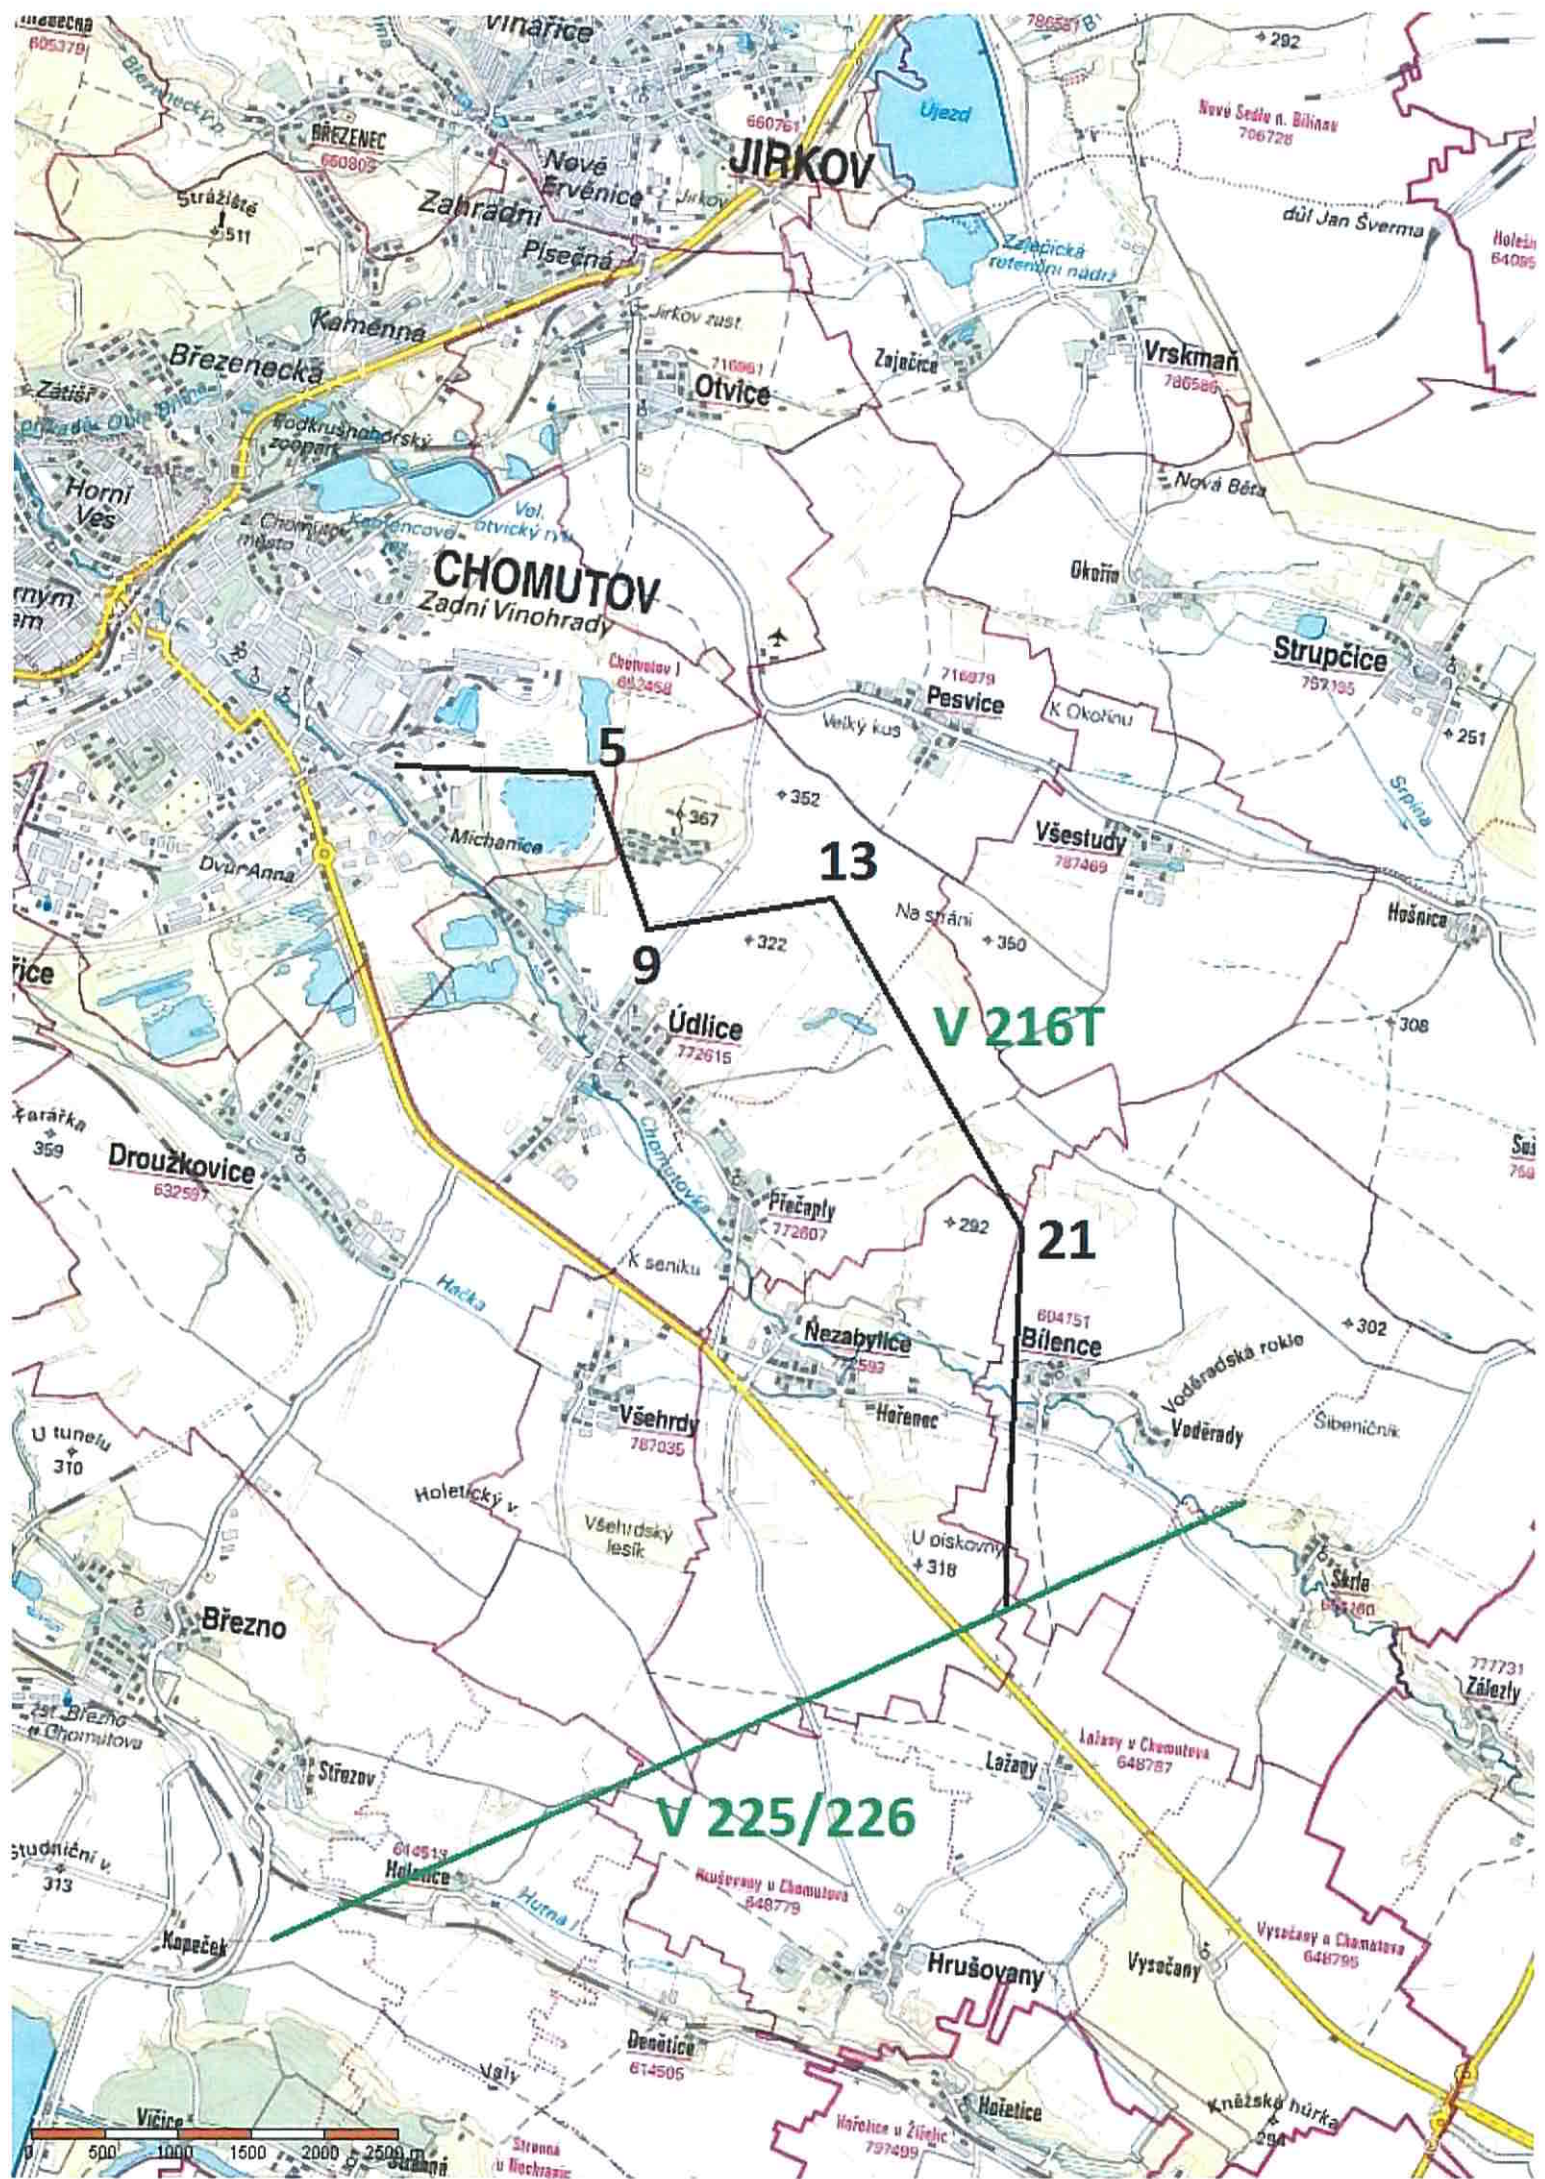

**JIRKOV**

**CHOMUTOV**  
Zadní Vinohrady

5

13

9

V 216T

21

V 225/226

